


Однолинейная схема электрических соединений щита типа ЩОК АСК-3

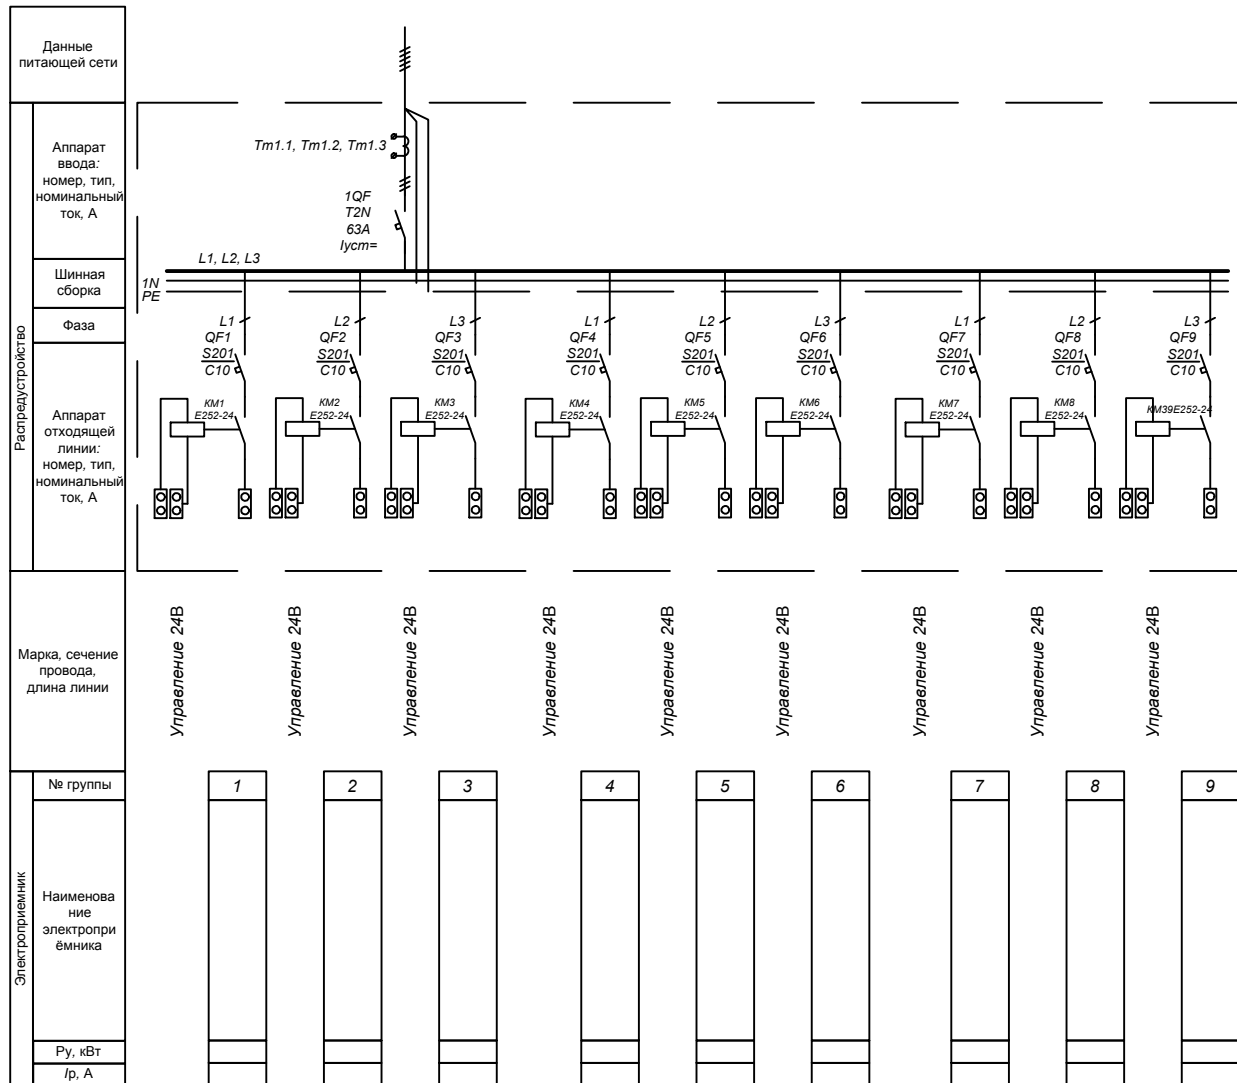

*Импульсные реле должны иметь катушку управления 24В DC и оснащаться двумя НО контактами